

LA DEROGA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

E LA SICUREZZA EQUIVALENTE NELLE

ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI

DEI VIGILI DEL FUOCO

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Direzione Interregionale Vigili del Fuoco Veneto e T.A.A.

Relatore: Dott.Ing. Leonardo DENARO

IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SONO

DIRITTI FONDAMENTALI

SANCITI dalla Costituzione

IN QUANTO TALI

SONO

INDEROGABILI

LE DEROGHE DEI VVF SONO CONSENTITE SE LE

ATTIVITA' SOGGETTE PRESENTANO

CARATTERISTICHE TALI DA NON CONSENTIRE

L'INTEGRALE OSSERVANZA DELLE ORDINARIE

REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE FERMO

RESTANDO PERO' IL RAGGIUNGIMENTO DI

MANTENERE INALTERATA LA LORO

SICUREZZA GLOBALE

LA SICUREZZA ANTINCENDI SI PUO' RITENERE SODDISFATTA SE VENGONO GARANTITI I SEGUENTI REQUISITI

(DPR n.246/1993, recepimento Direttiva 89/106 CEE):

- 1. minimizzazione delle occasioni di incendio**
- 2. stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso degli occupanti;**
- 3. limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;**
- 4. possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;**
- 5. possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.**


PERTANTO QUANDO SI INOLTRA UNA ISTANZA DI DEROGA E' NECESSARIO PORSI LE SEGUENTI DOMANDE:

- QUALI SONO LE **MOTIVAZIONI TECNICHE** PER CUI LA NORMATIVA RICHIEDE L'ATTUAZIONE DELLE MISURE CUI SI CHIEDE DI DEROGARE?
- QUALI SONO I **MOTIVI OSTATIVI** CHE NON CONSENTONO IL RISPETTO INTEGRALE DELLA NORMA?
- QUALI SONO I **RISCHI AGGIUNTIVI** CONSEGUENTI ALLA MANCATA APPLICAZIONE DELLE MISURE OGGETTO DI DEROGA?
- LE **MISURE** CHE VENGONO PROPOSTE **COMPENSANO IL RISCHIO** AGGIUNTIVO IN TERMINI DI:
 - minimizzazione delle cause di incendio?
 - stabilità delle strutture portanti;?
 - limitata propagazione dei fumi?
 - evacuazione e soccorso degli occupanti?
 - sicurezza delle squadre di soccorso?

LA DIREZIONE INTERREGIONALE VV.F

**EFFETTUATO L'ESAME ISTRUTTORIO DELLE RICHIESTE DI DEROGA
ALL'OSSERVANZA DELLE NORMATIVE SPECIFICHE PER LE SINGOLE
ATTIVITA' (norme verticali) TRASMESSE DAI COMANDI VV.F., CON LORO
MOTIVATO PARERE, E, SENTITO IL COMITATO TECNICO
REGIONALE, QUALORA RISCONTRI LA CONTEMPORANEA
SUSSISTENZA DI TUTTI I REQUISITI PRECEDENTEMENTE DESCRITTI
RILASCIA LE DEROGHE RICHIESTE**

(art.7 DPR n.151/2011)

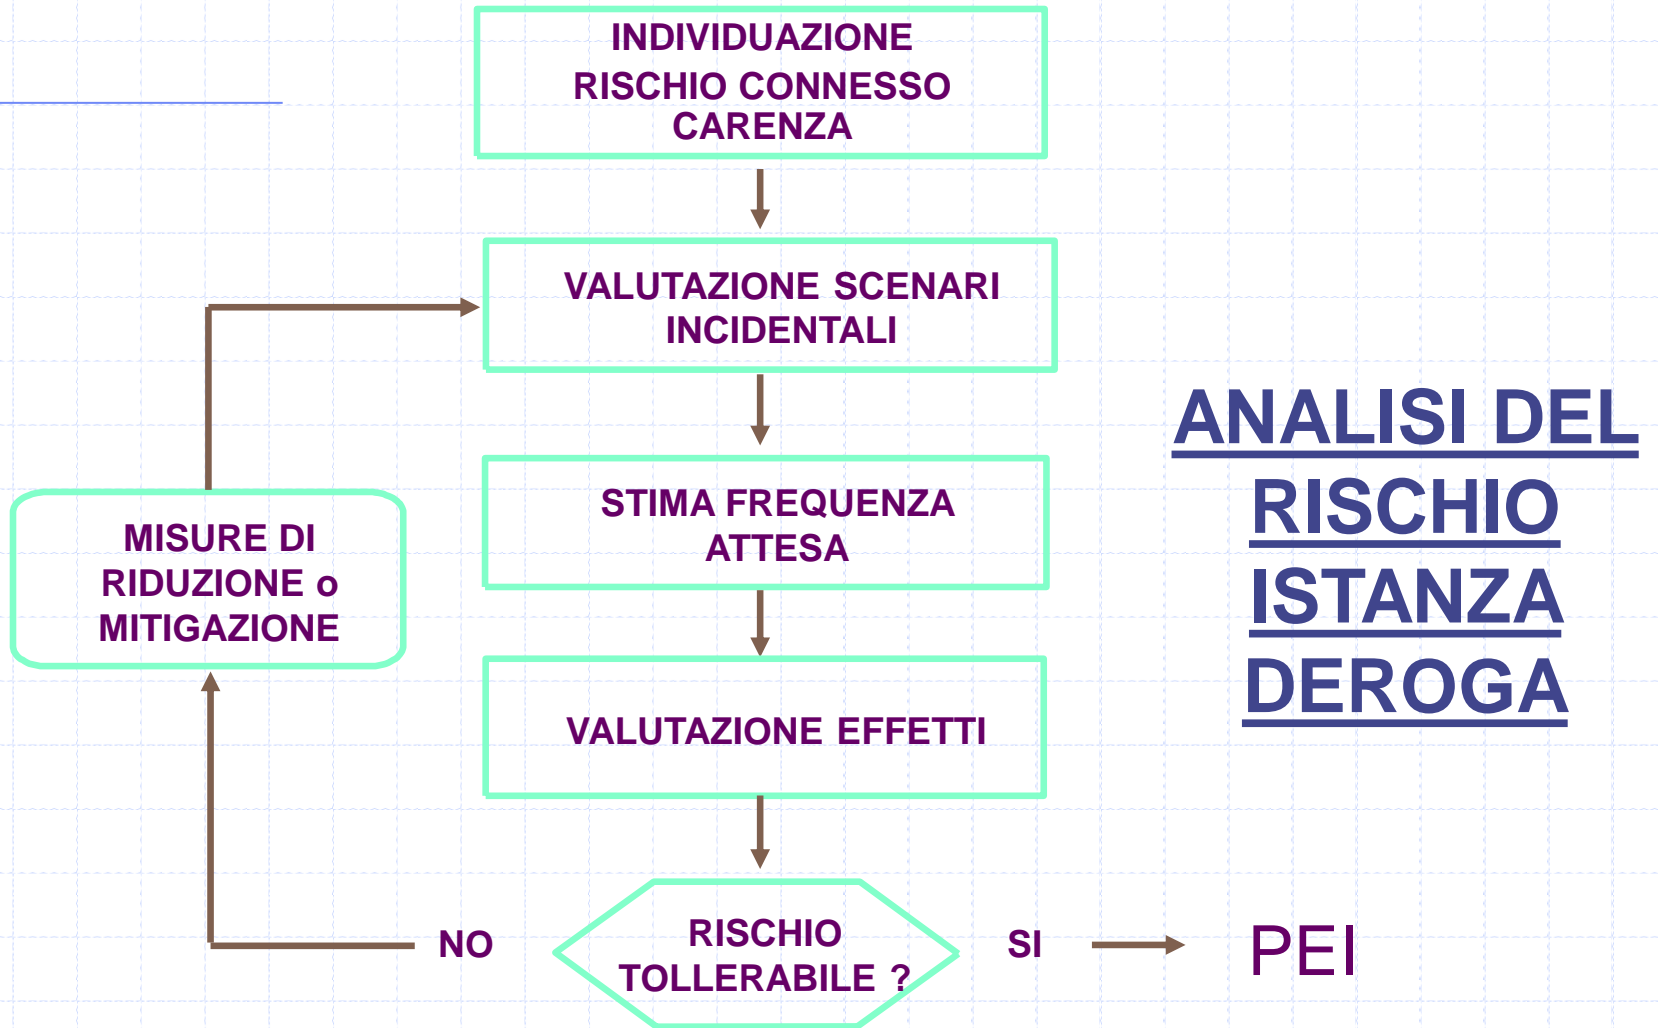

METODI di ANALISI DEL RISCHIO

- **APPROCCIO EMPIRICO/QUALITATIVO**
- **METODI INGEGNERISTICI**
- **METODI PREDITTIVI (PER IMPIANTI DI PROCESSO)**